


פיקוח עליון ובדיקות במתקנים סולאריים

- רומן מיידמן
- חשמלאי מהנדס
- בודק סוג 3
- 050-9754620



מתן שירותי יעוץ, תכנון, ליווי הנדסי, בדיקות מתקני חשמל, חוות דעת משפטיות, פיקוח, כתיבת נהלי עבודה והדרכות



נושאי ההרצאה

- DC
- הארקות
- מתח גבוה
- קבלים
- לוחות מ"נ
- מתקני אגירה
- מערכות אל פסק

פיקוח עליון ובדיקות במתקנים סולאריים DC

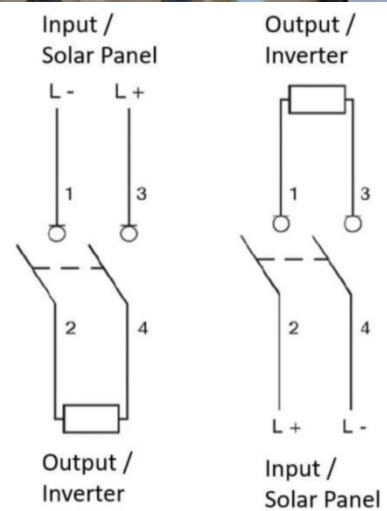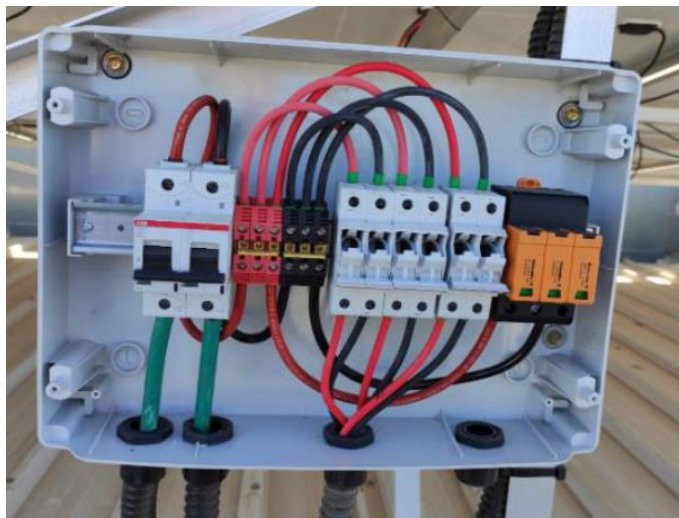


ABB








					
	S max (Cu) mm ²	H max (Cu) mm	L max (Cu) mm		M Nxmm
 315 A	185	7	25	M10	18
400 A	240	7	35	M10	18








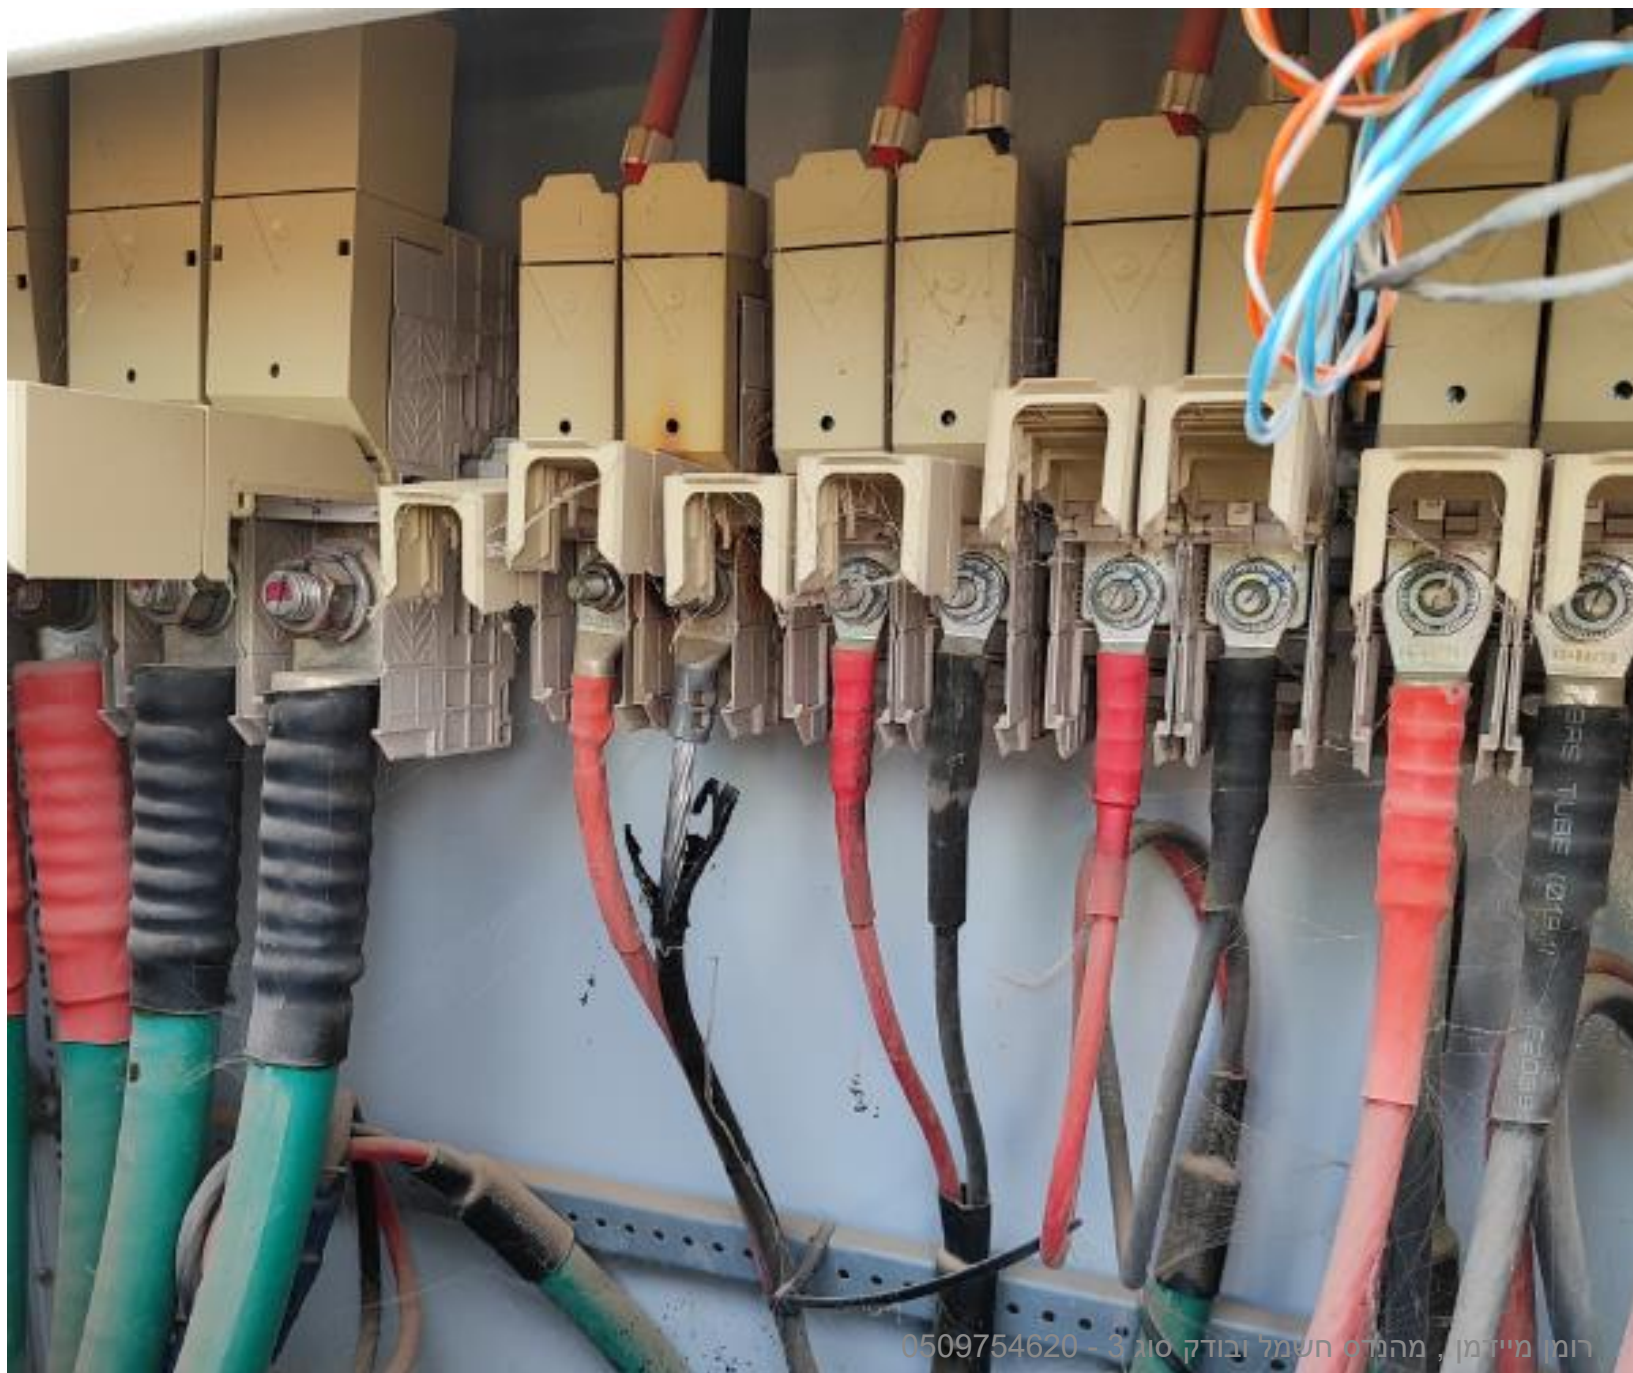

רומן מייזמן, מהנדס חשמל ובודק סוג 3 - 0509754620

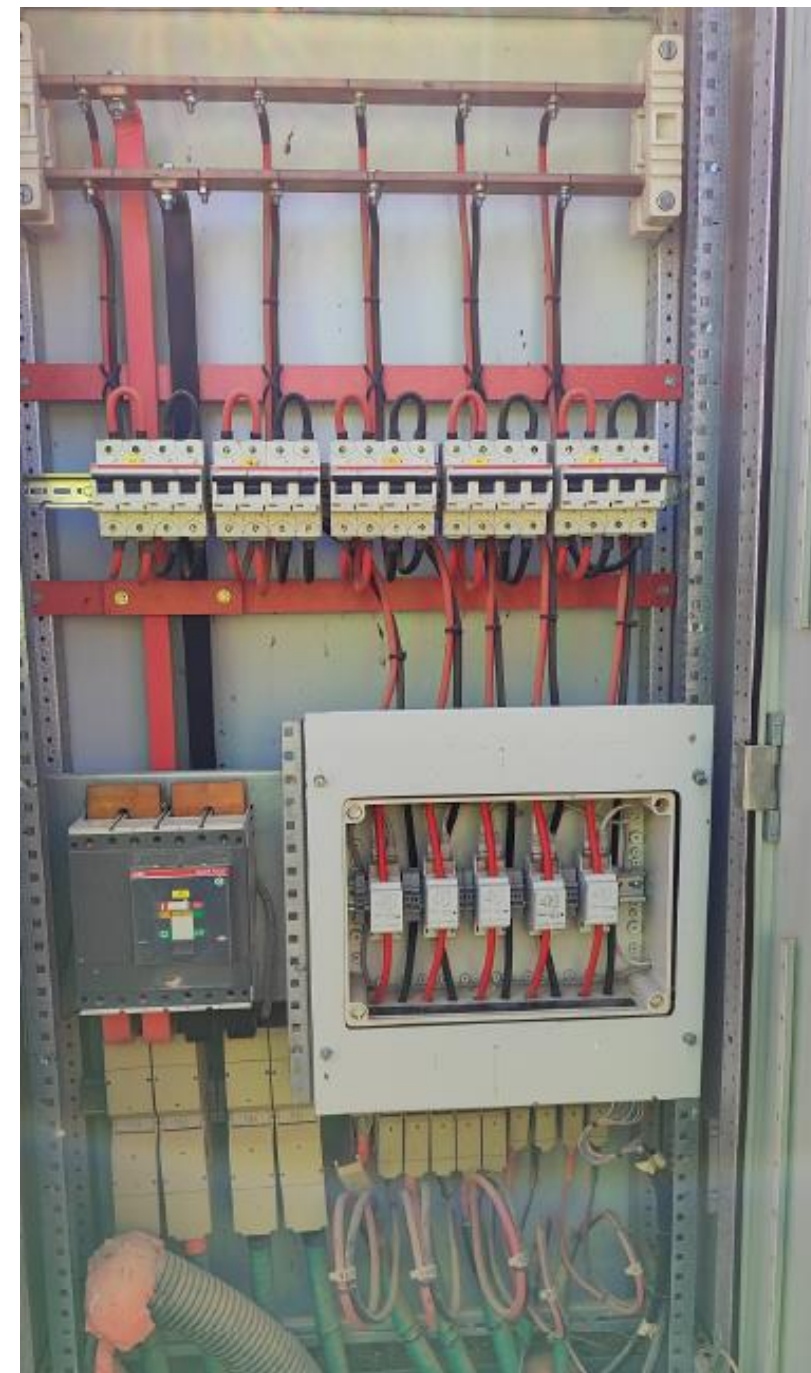




הארקות









רומן מיידמן , מהנדס חשמל ובודק סוג 3 - 0509754620

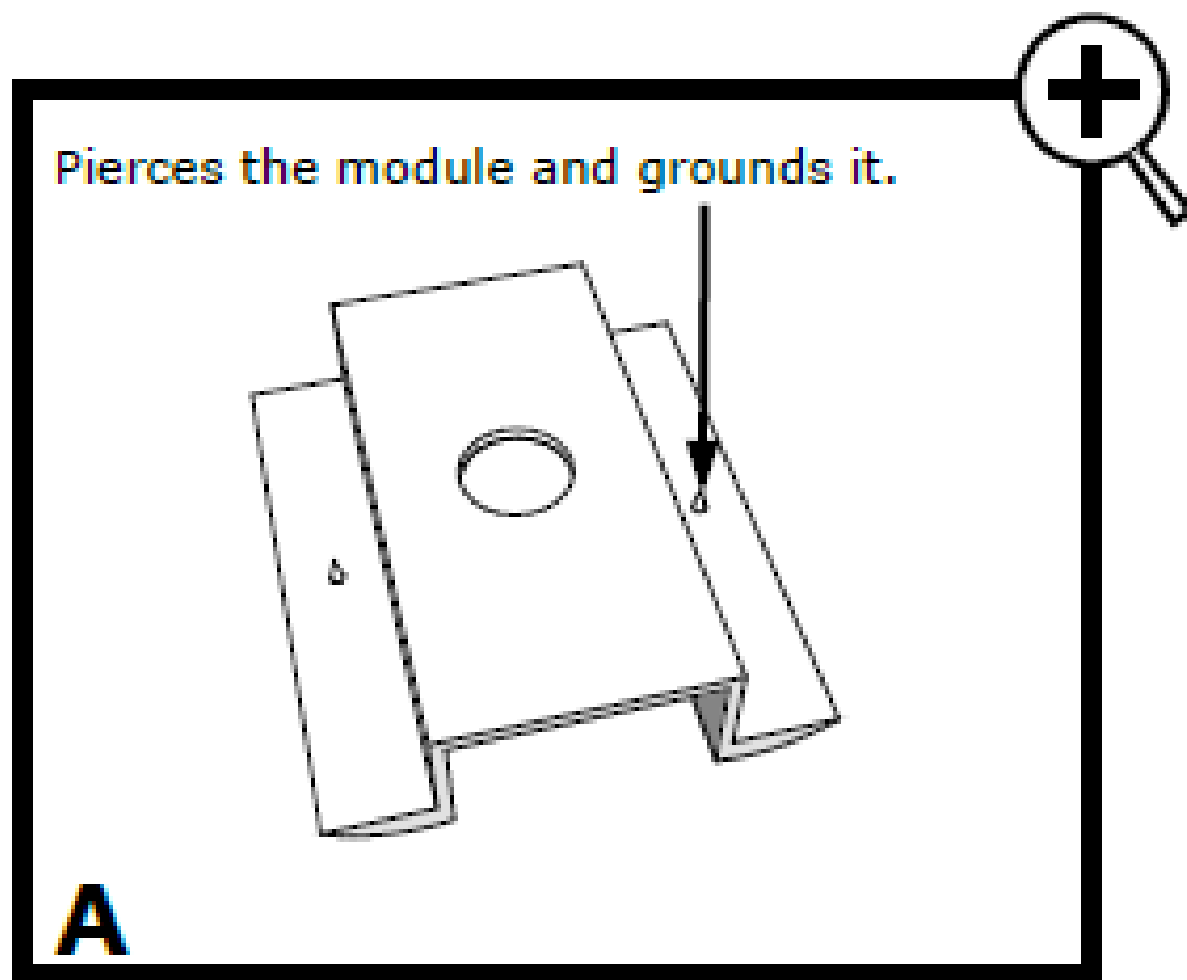


*The module's grounding element should be installed on every 2 modules.

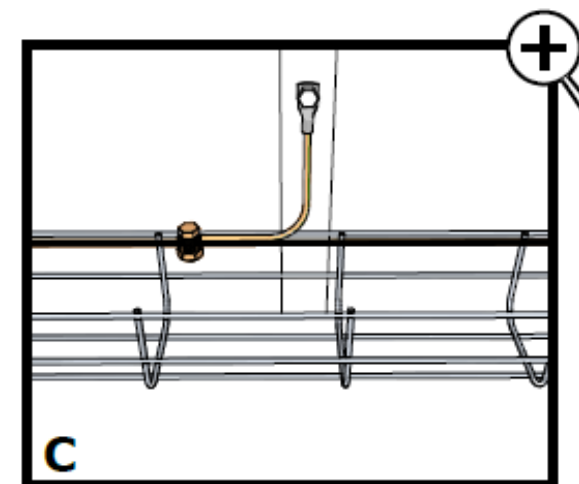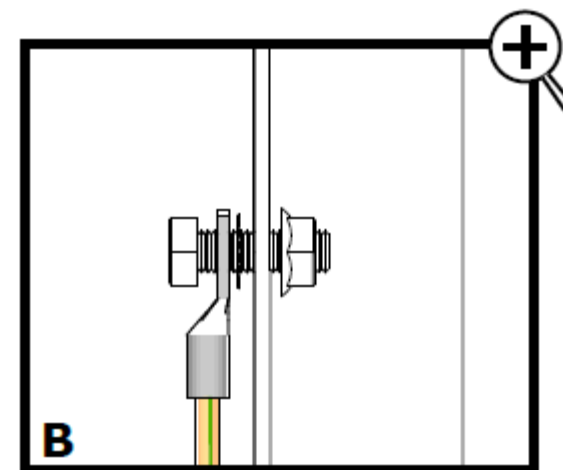

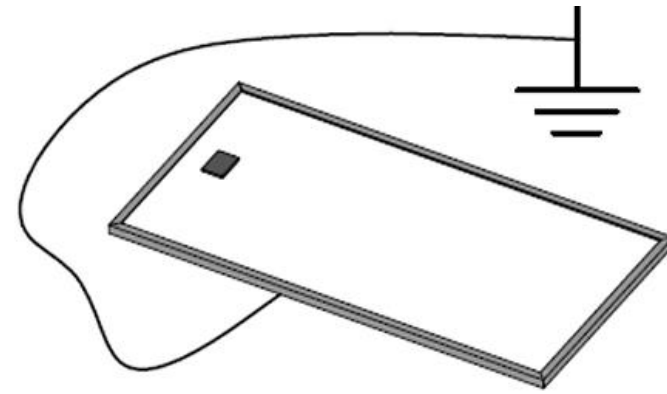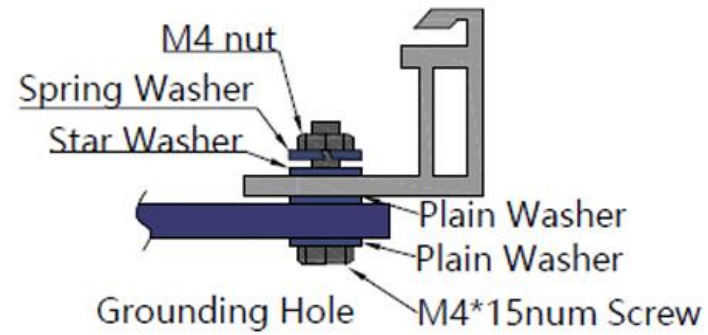

- e) All module frames and mounting racks must be properly grounded in accordance with local and national electrical codes. Attach the equipment grounding conductor to the module frame using the hole and hardware provided. Note that a stainless steel star washer is used between the ground wire and module frame (see Figure 10 below). This washer is used to avoid corrosion due to dissimilar metals. Tighten the screw securely.



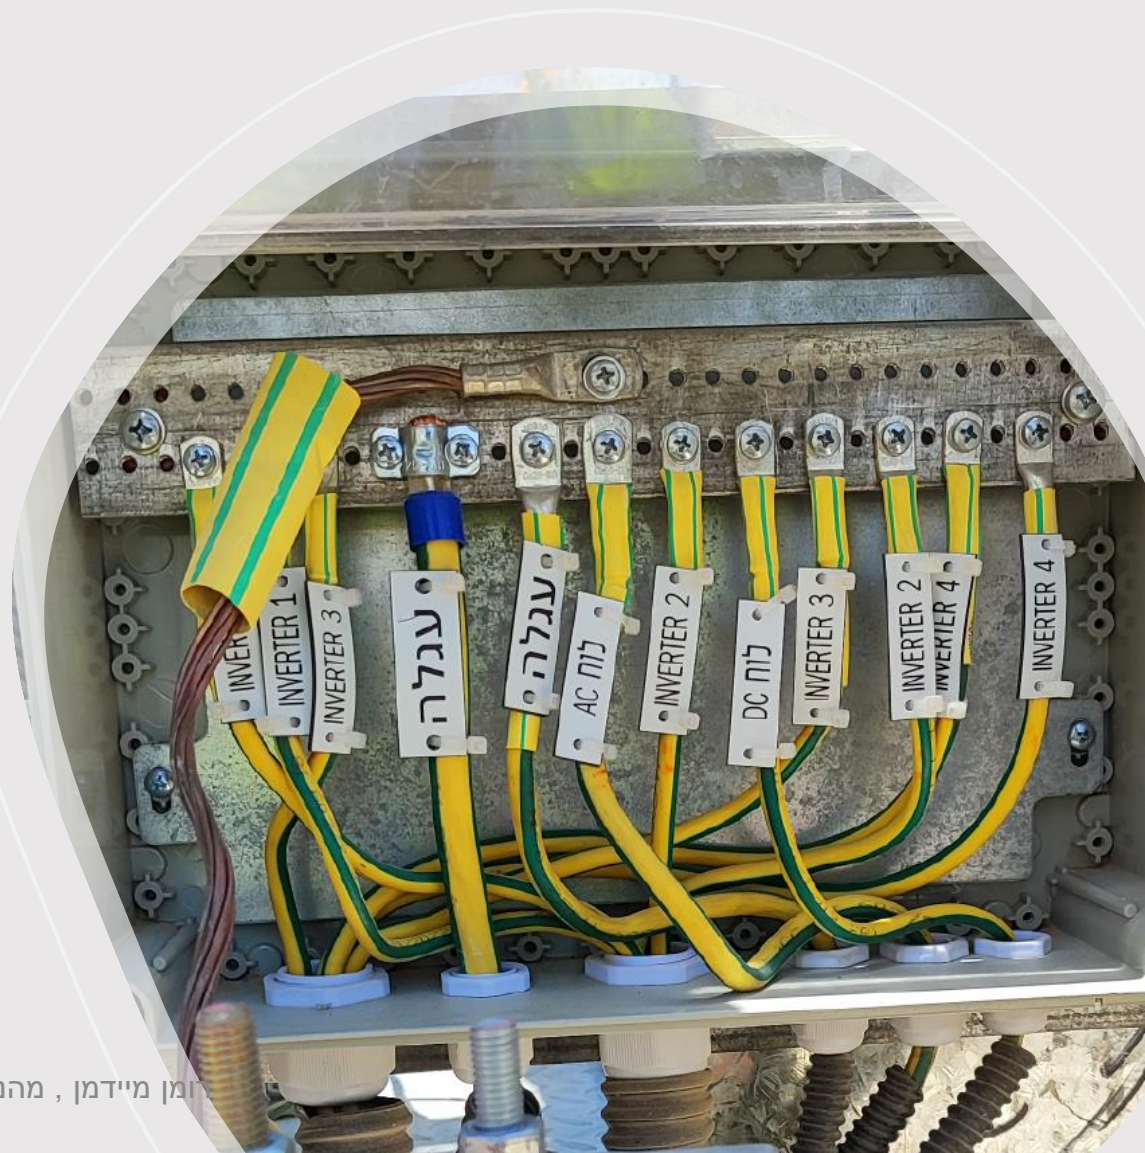










רומן מיידימן, מהנדס חשמל ובודק סוג 3 - 0509754620

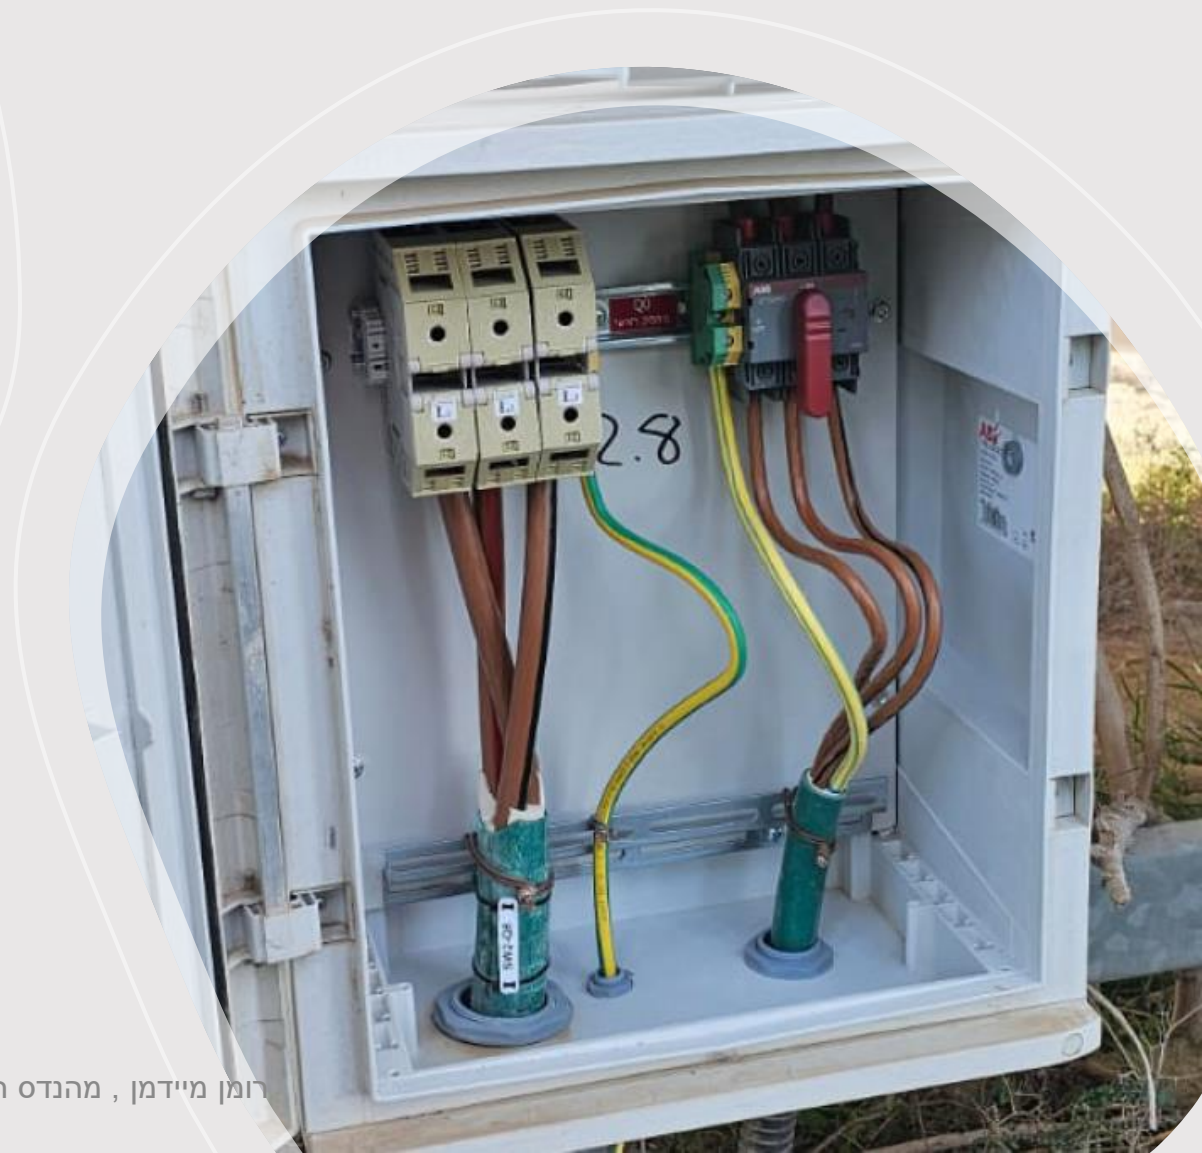









מתח גבוה







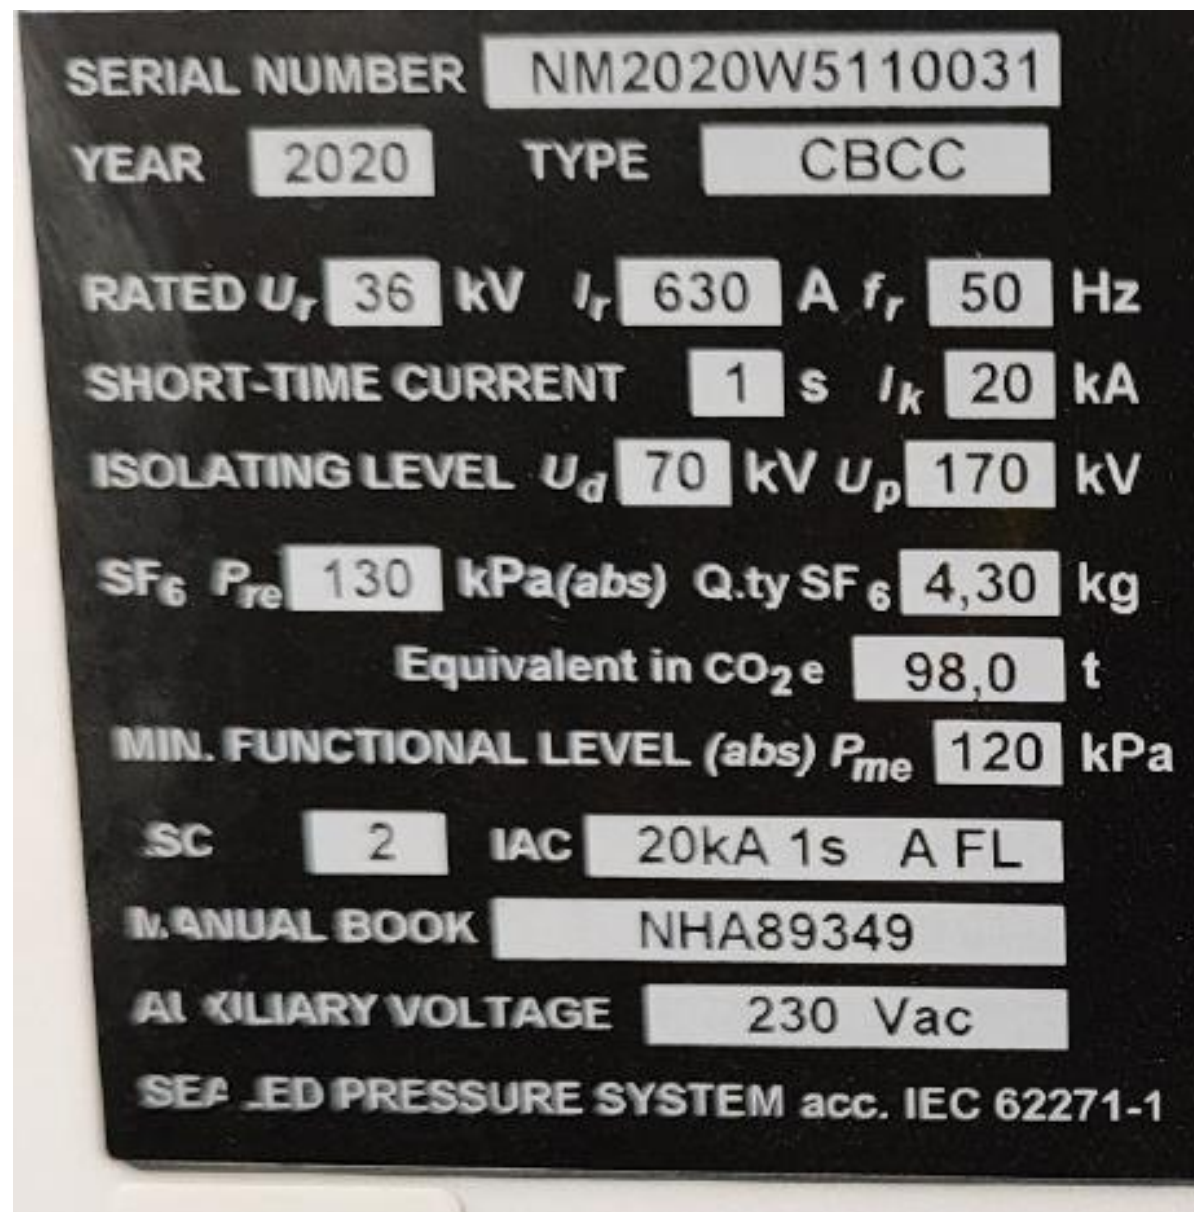

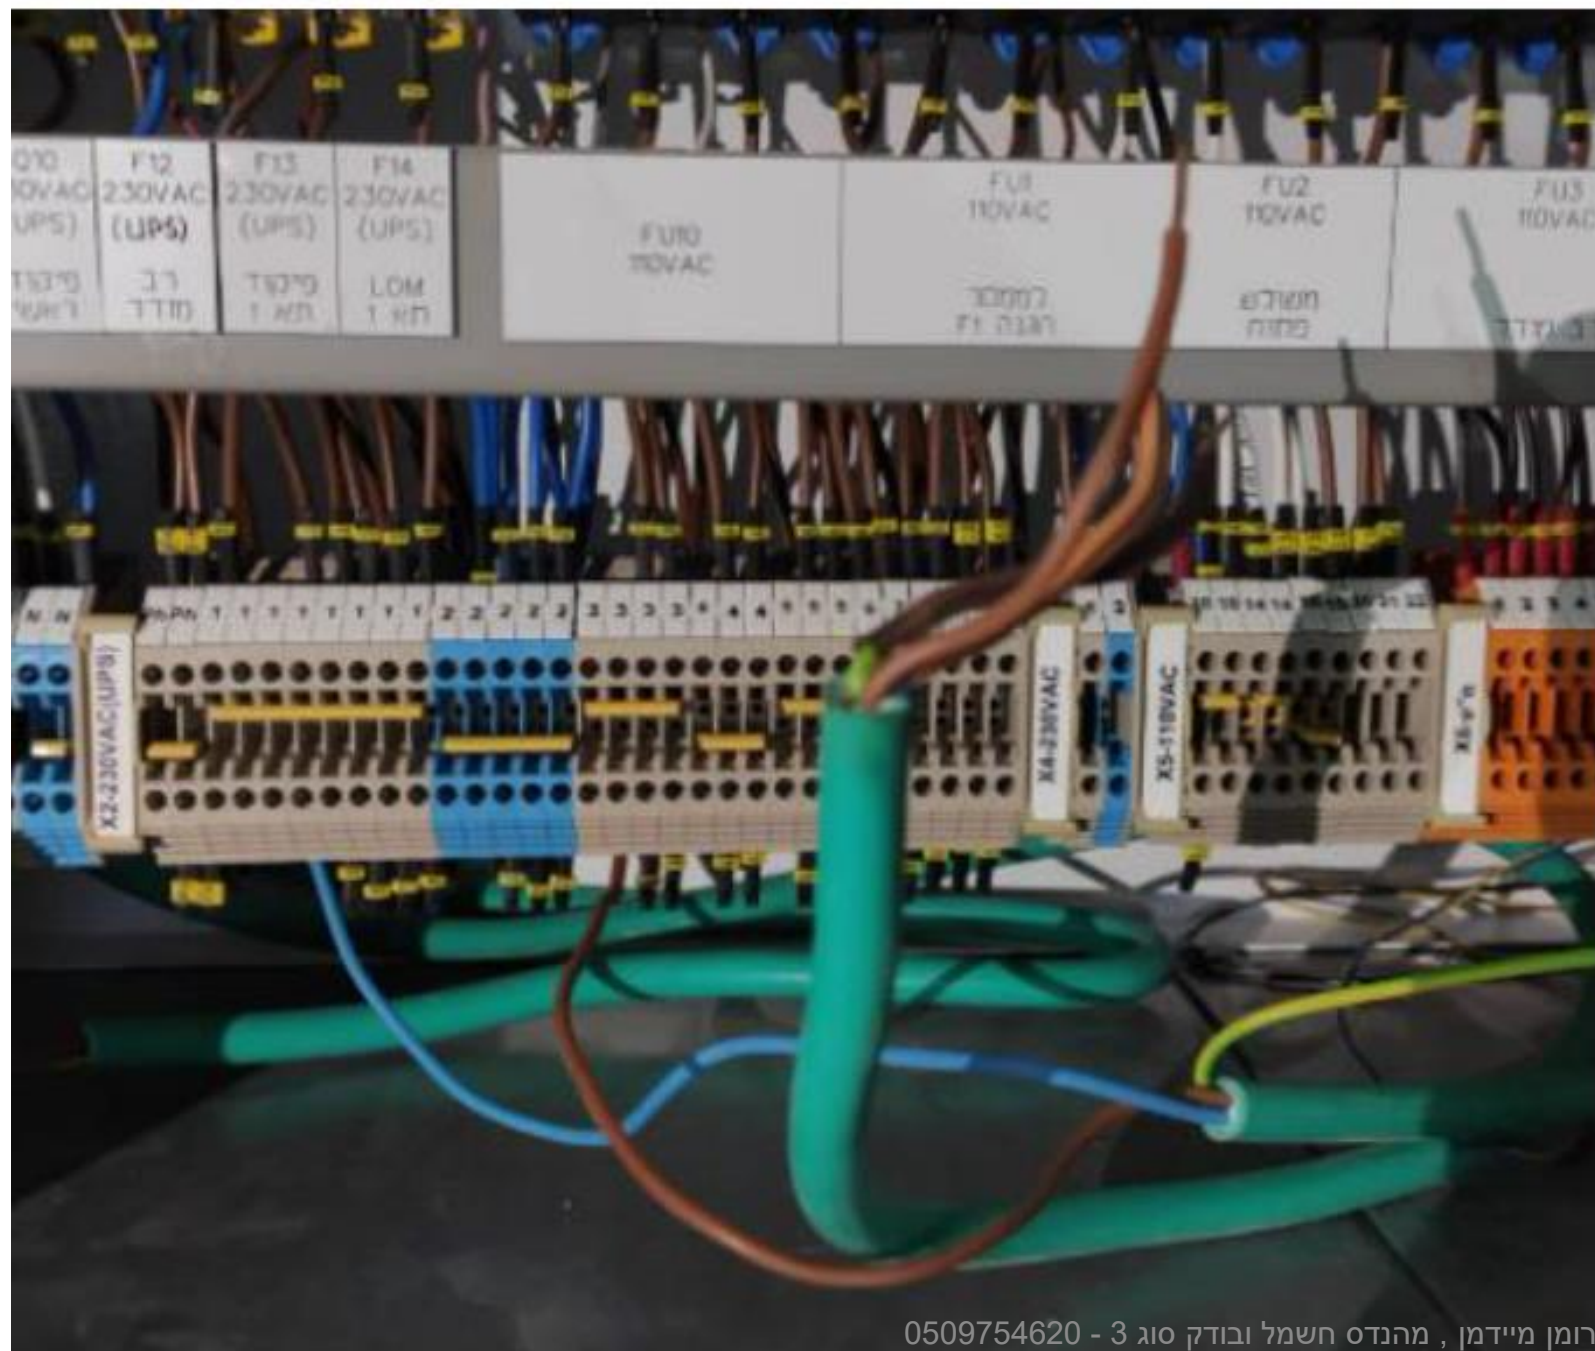

רומן מיידימן, מהנדס חשמל ובודק סוג 3 - 0509754620







בדיקת קבלים









יישום זינה צפה


לוחות מתח נמוך




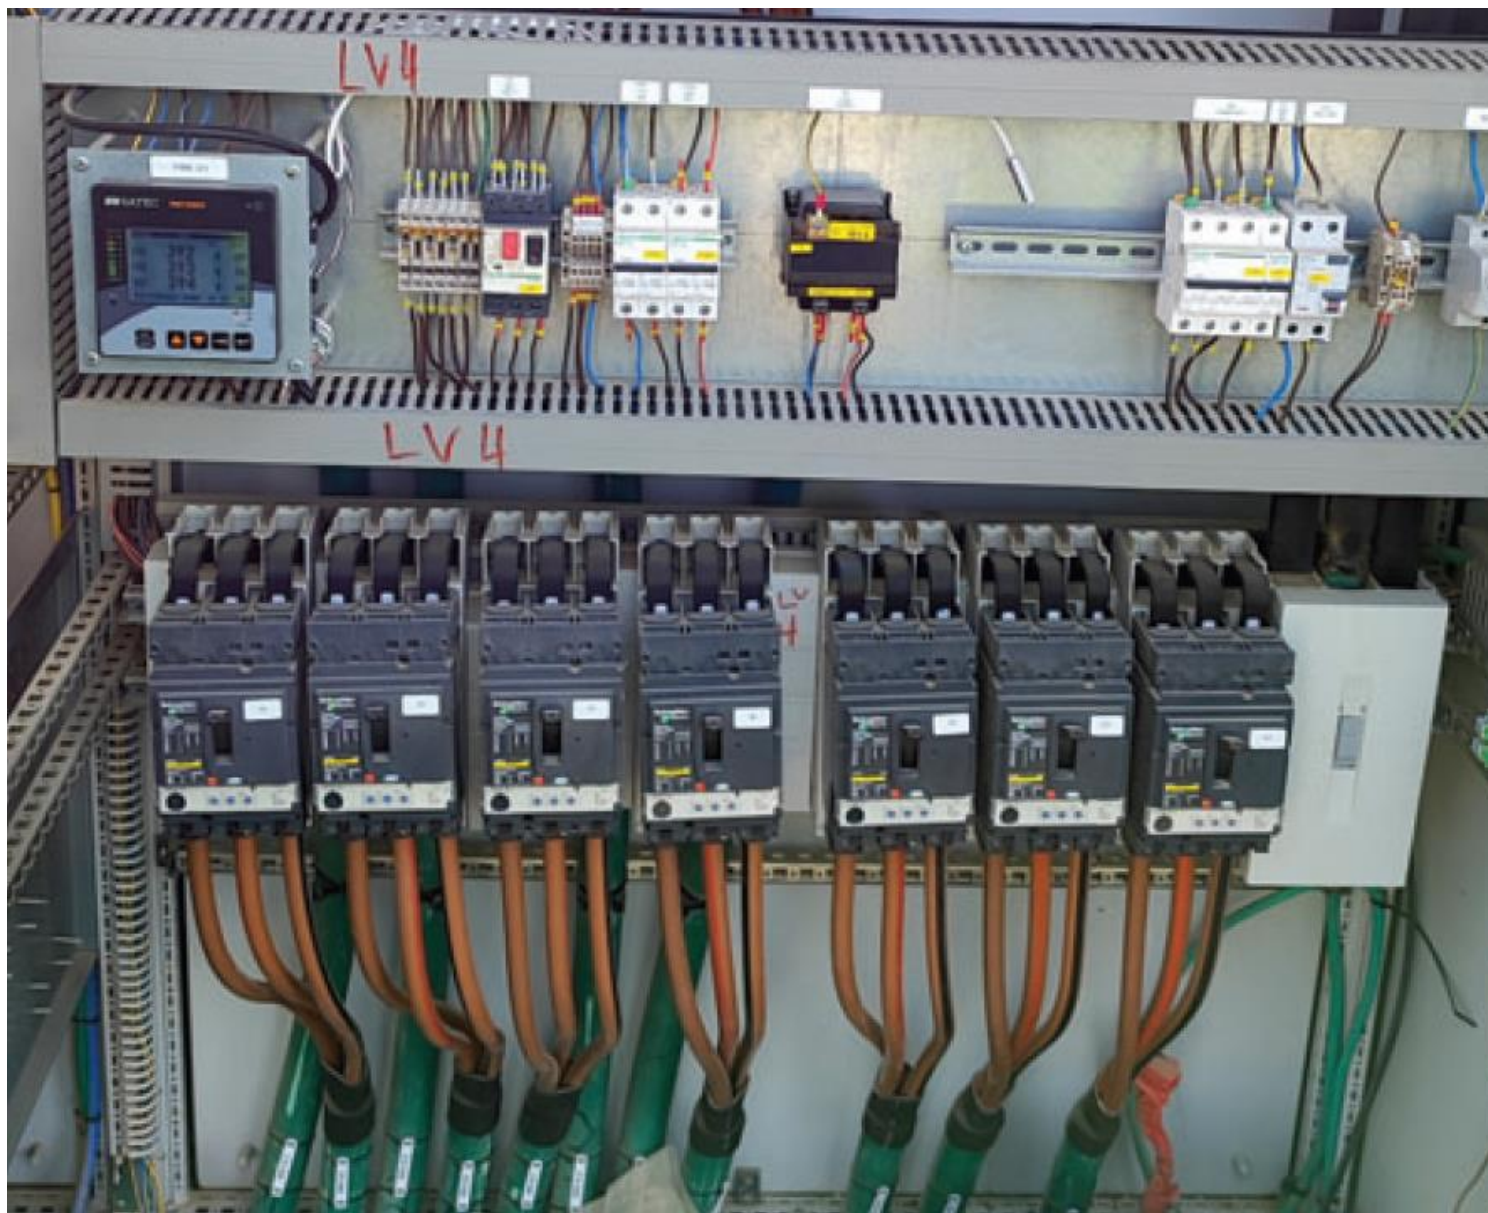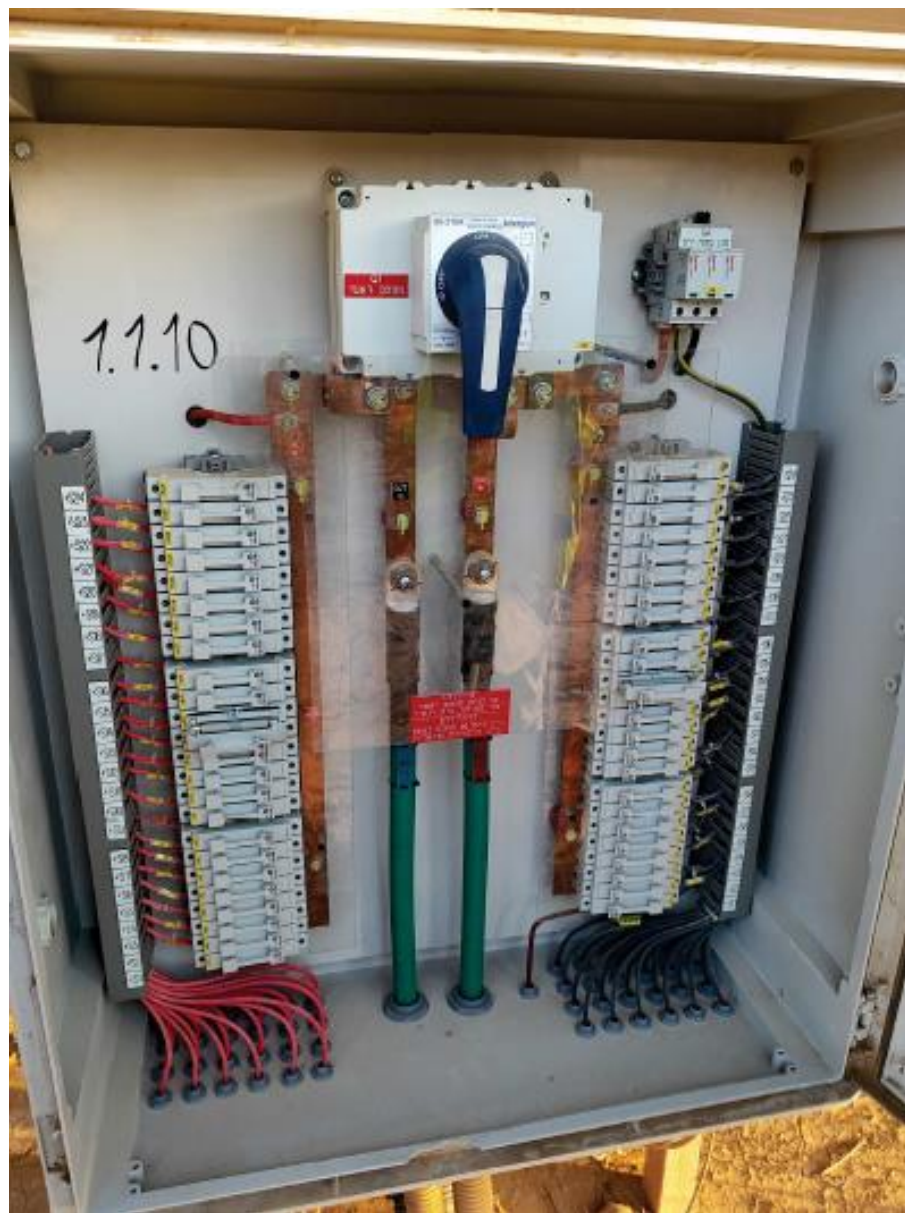




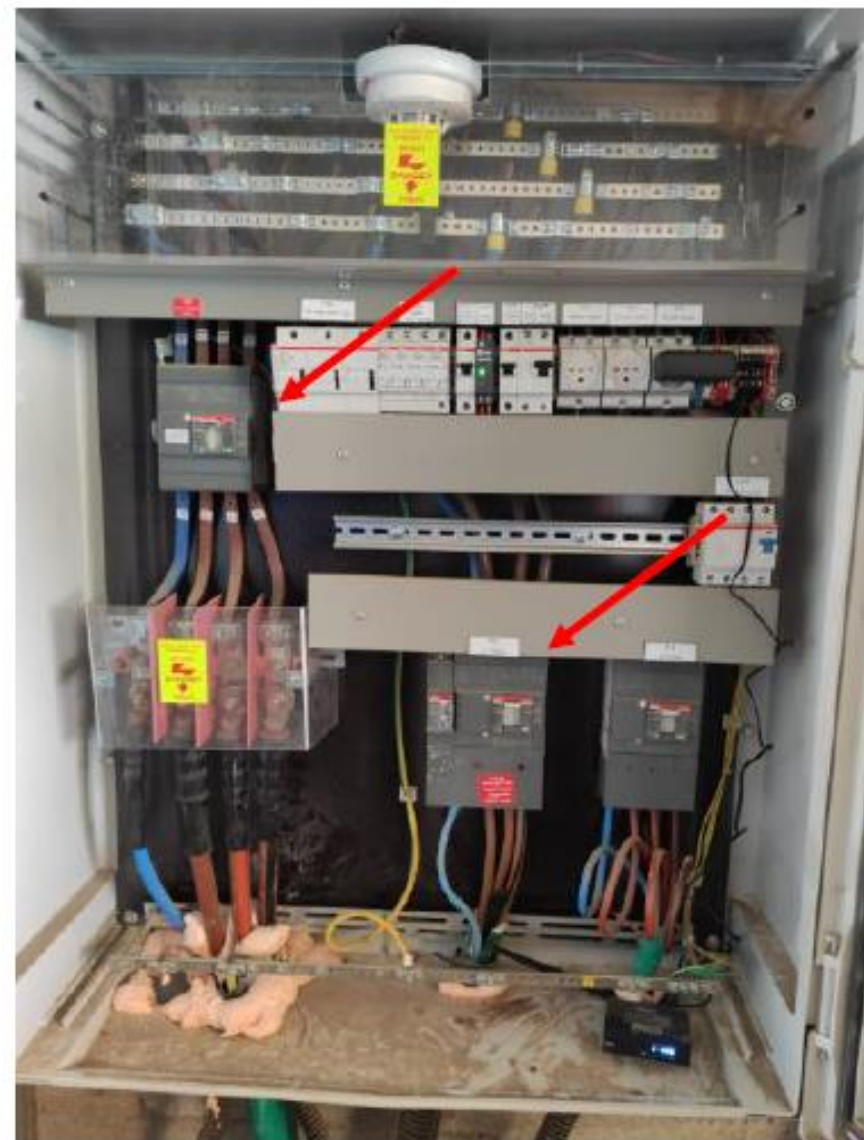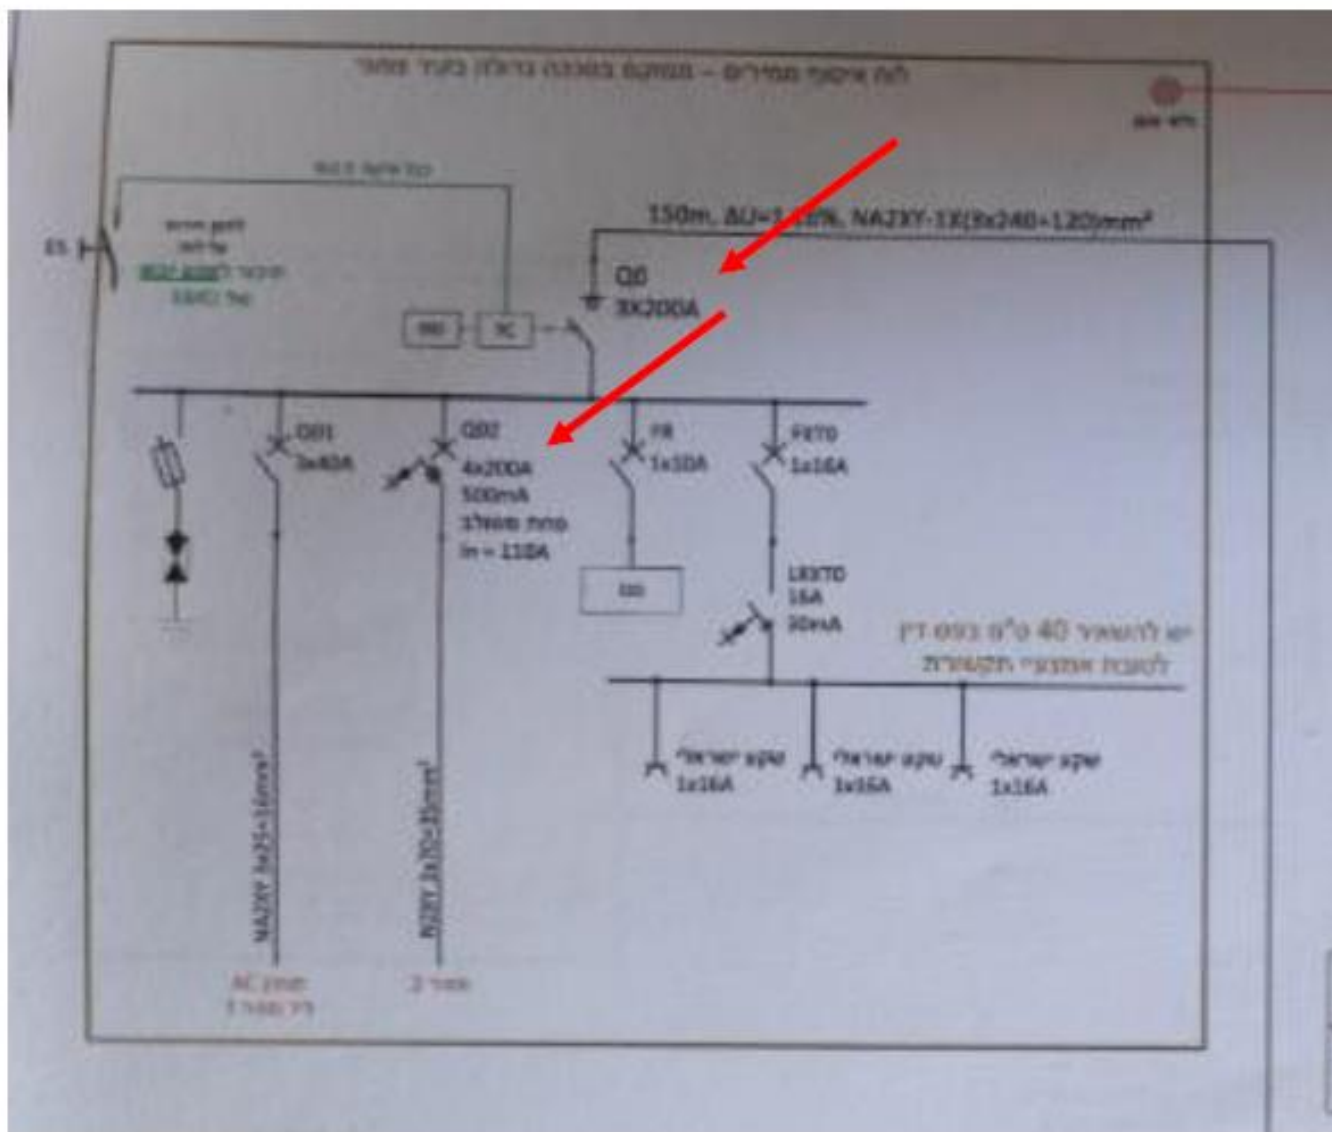


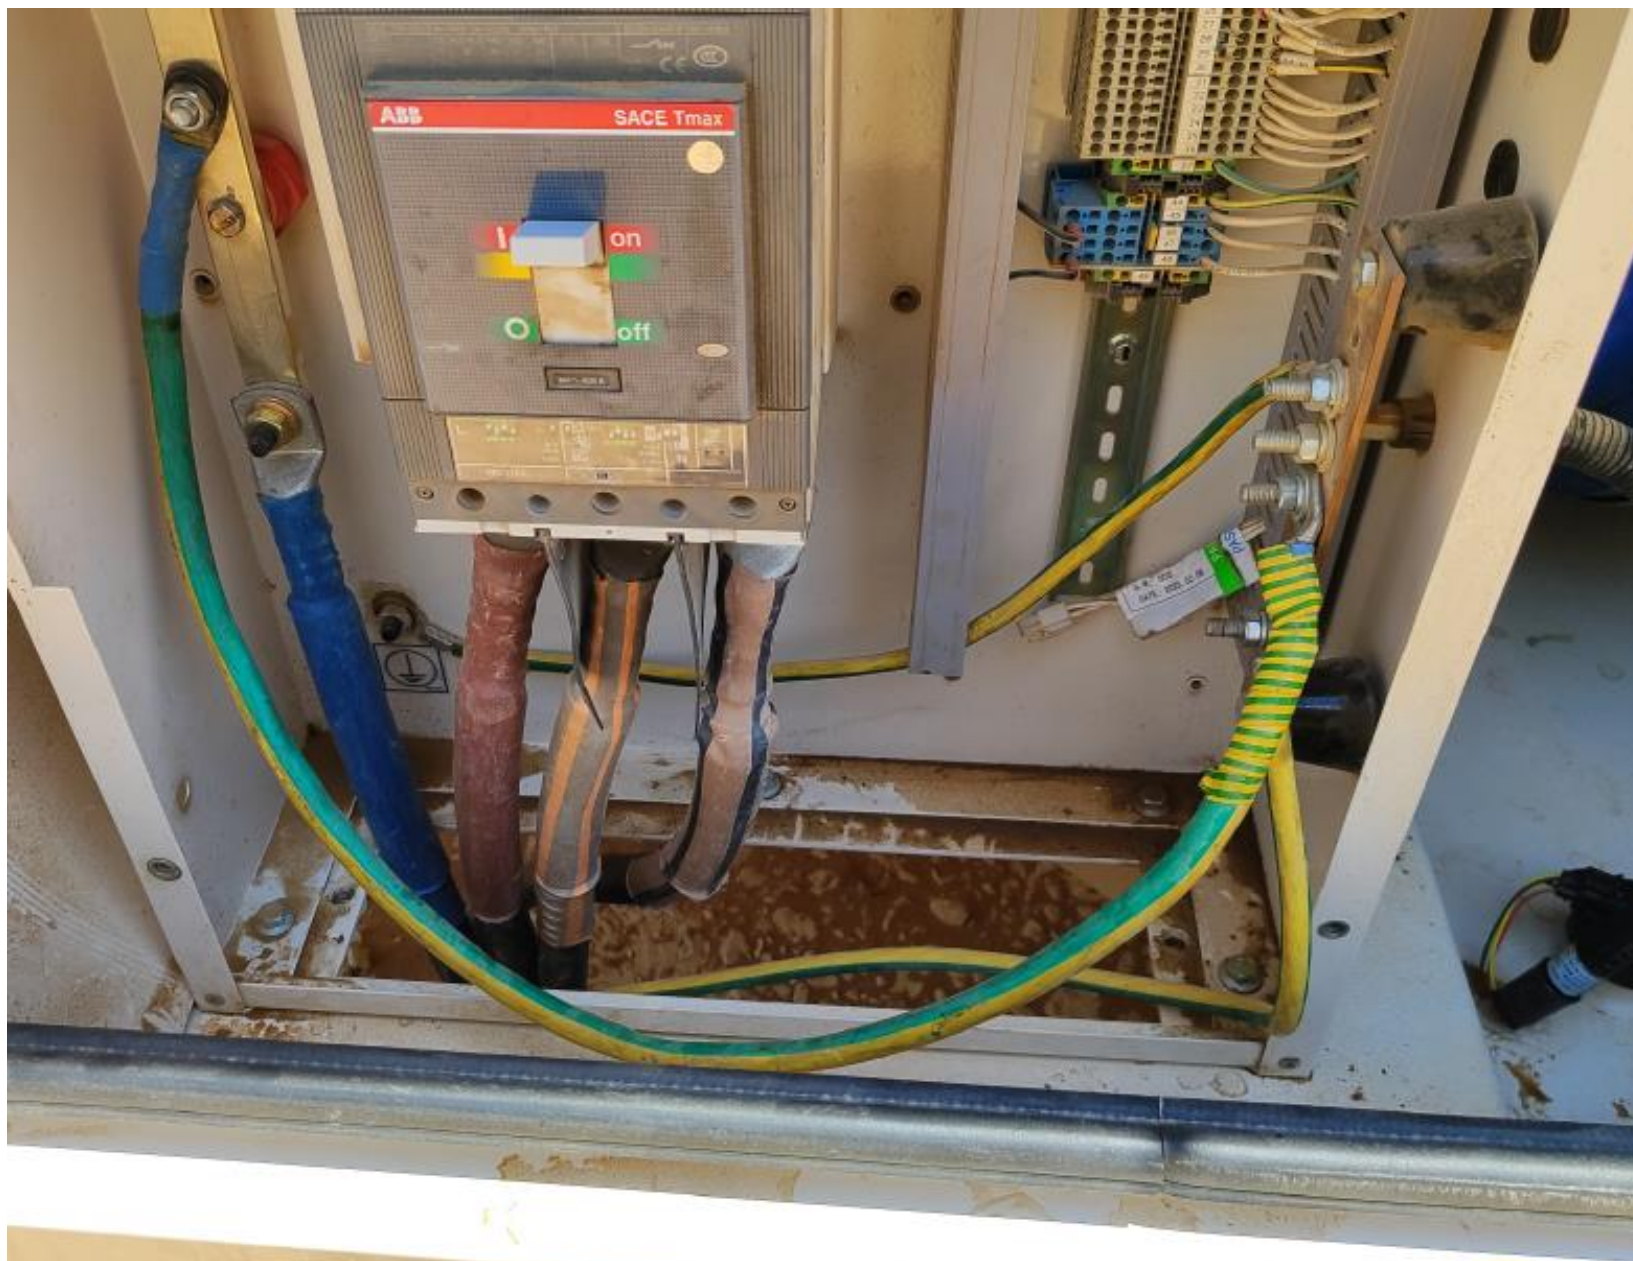

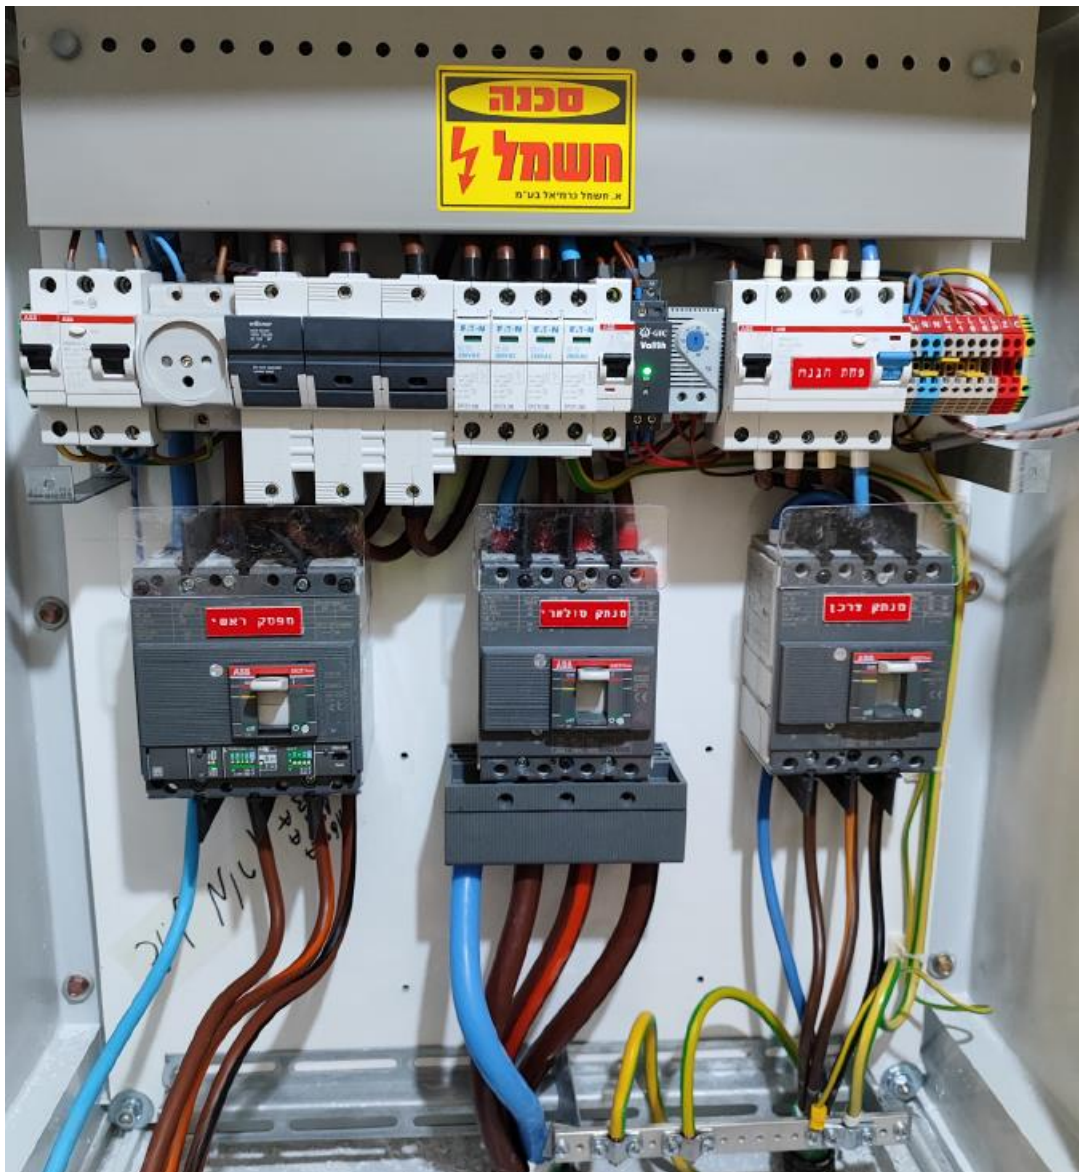

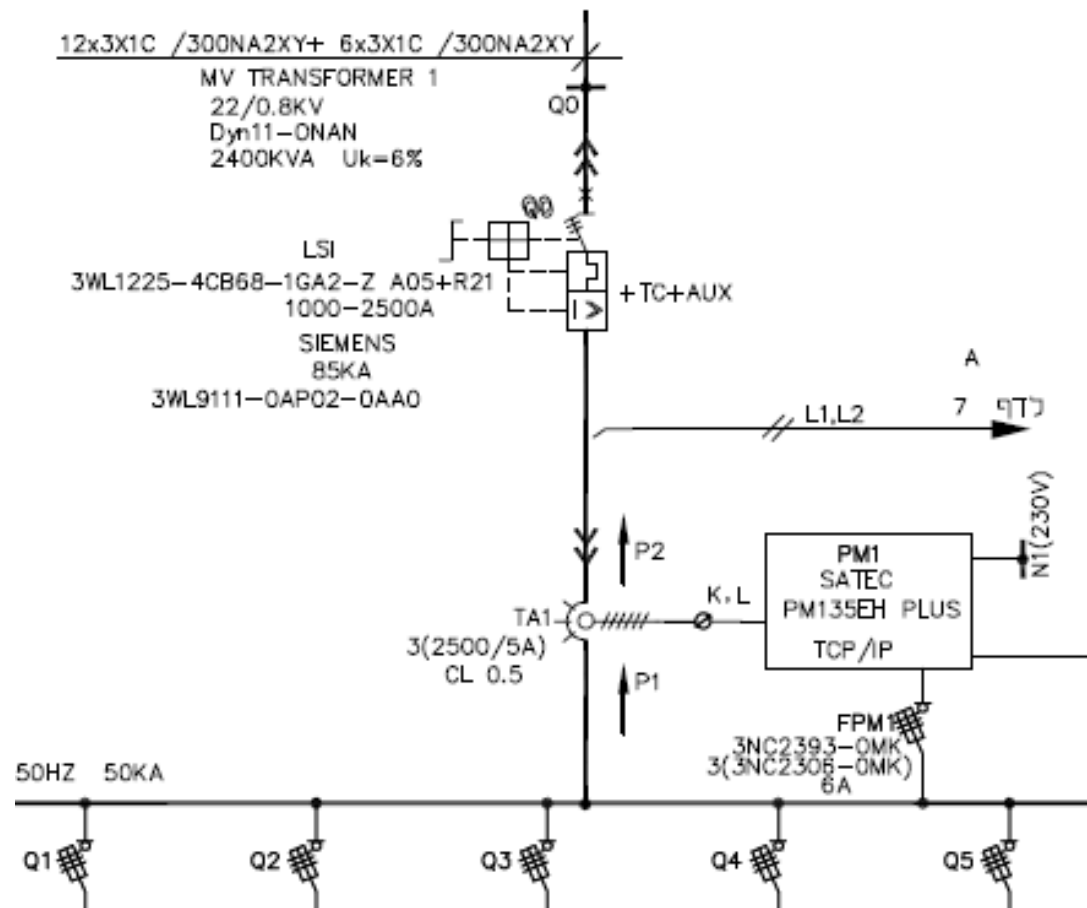




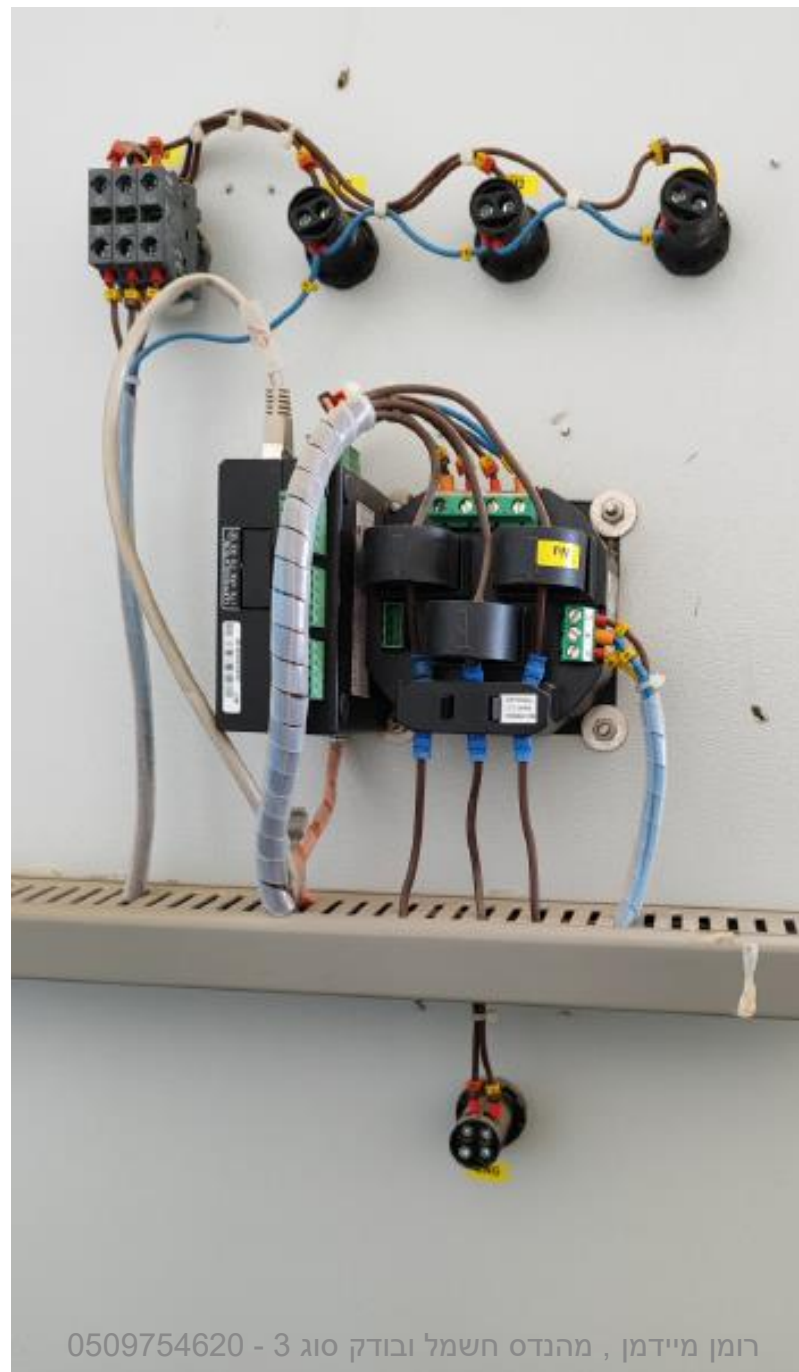


רומן מיידמן , מהנדס חשמל ובודק סוג 3 - 0509754620



מתקני אגירה

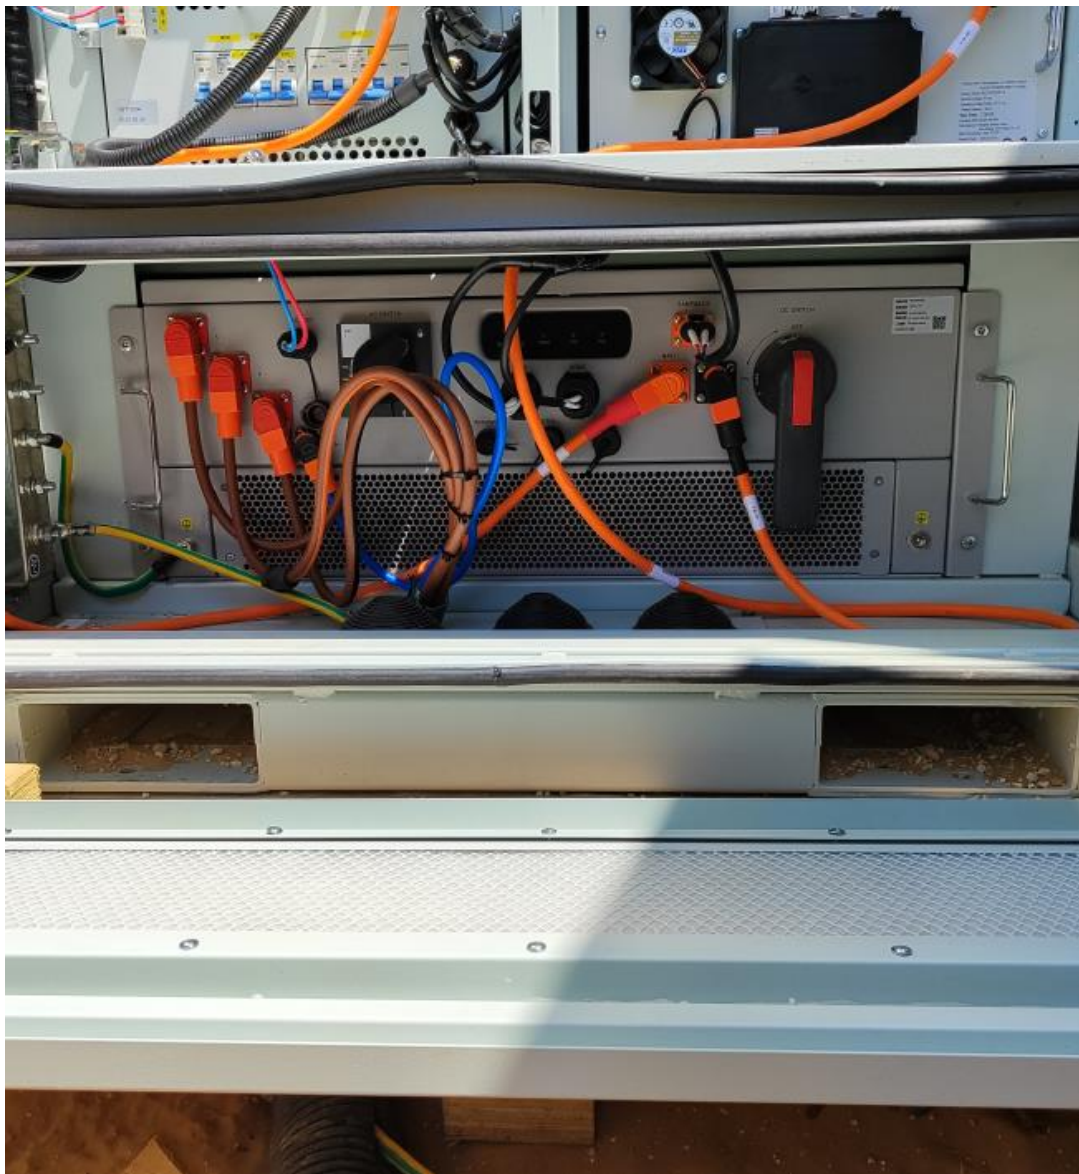



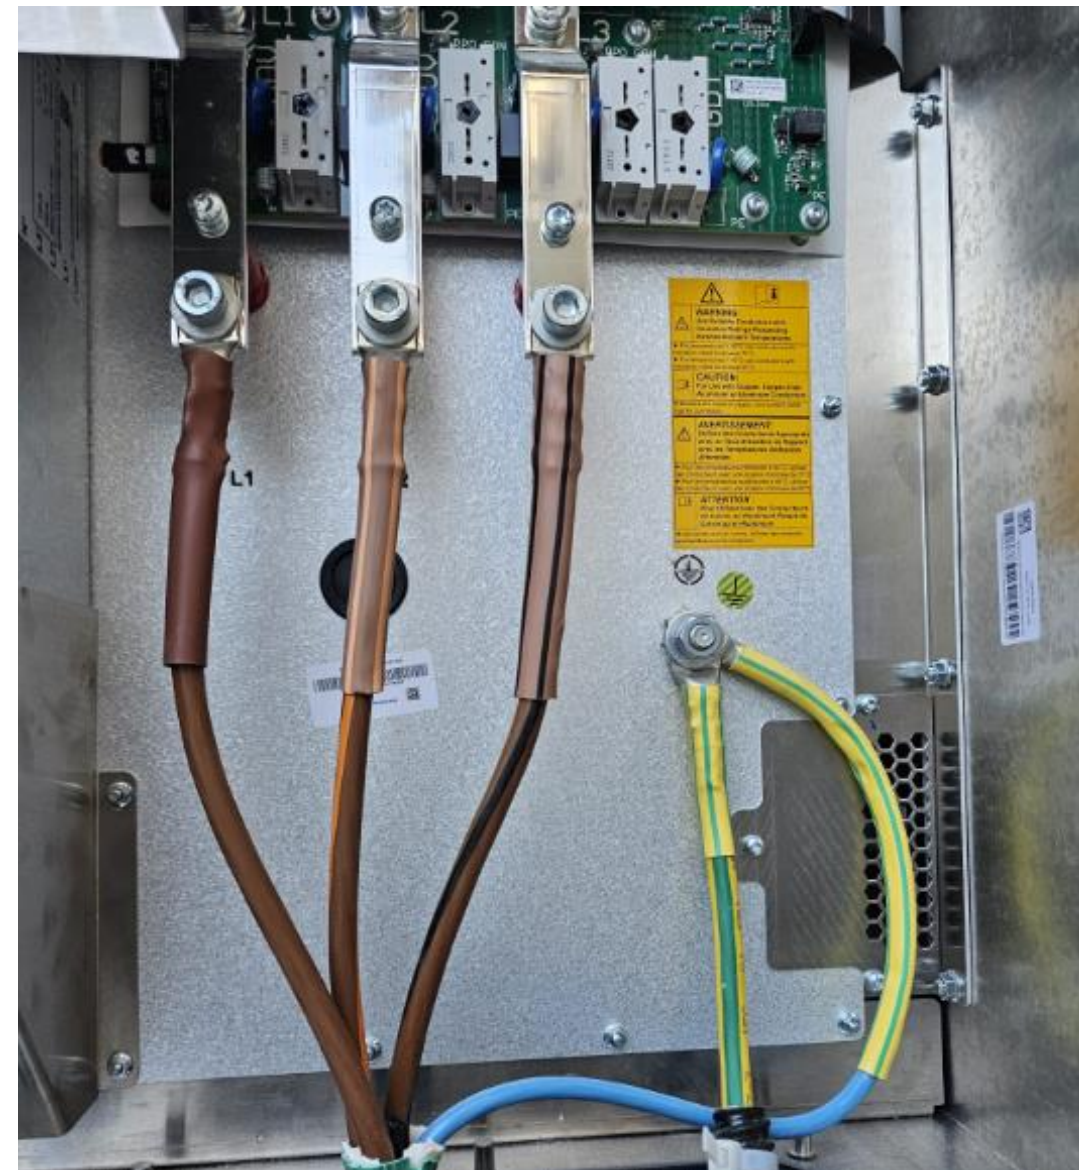




אופן התקנת מערכות אל פסק




ליקויים נוספים

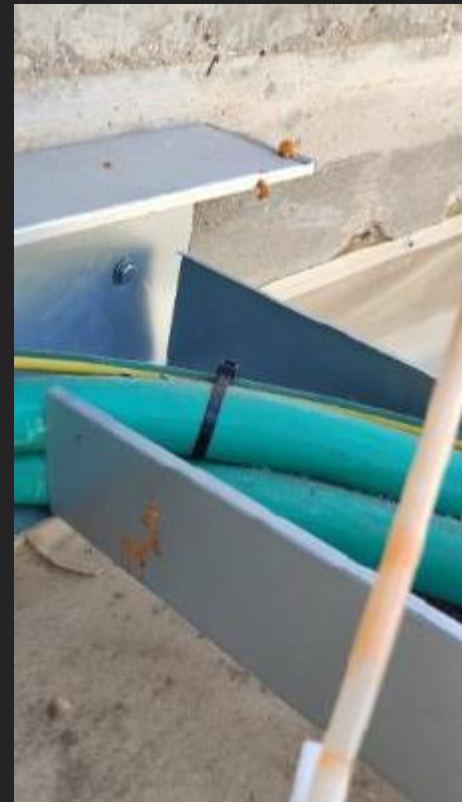





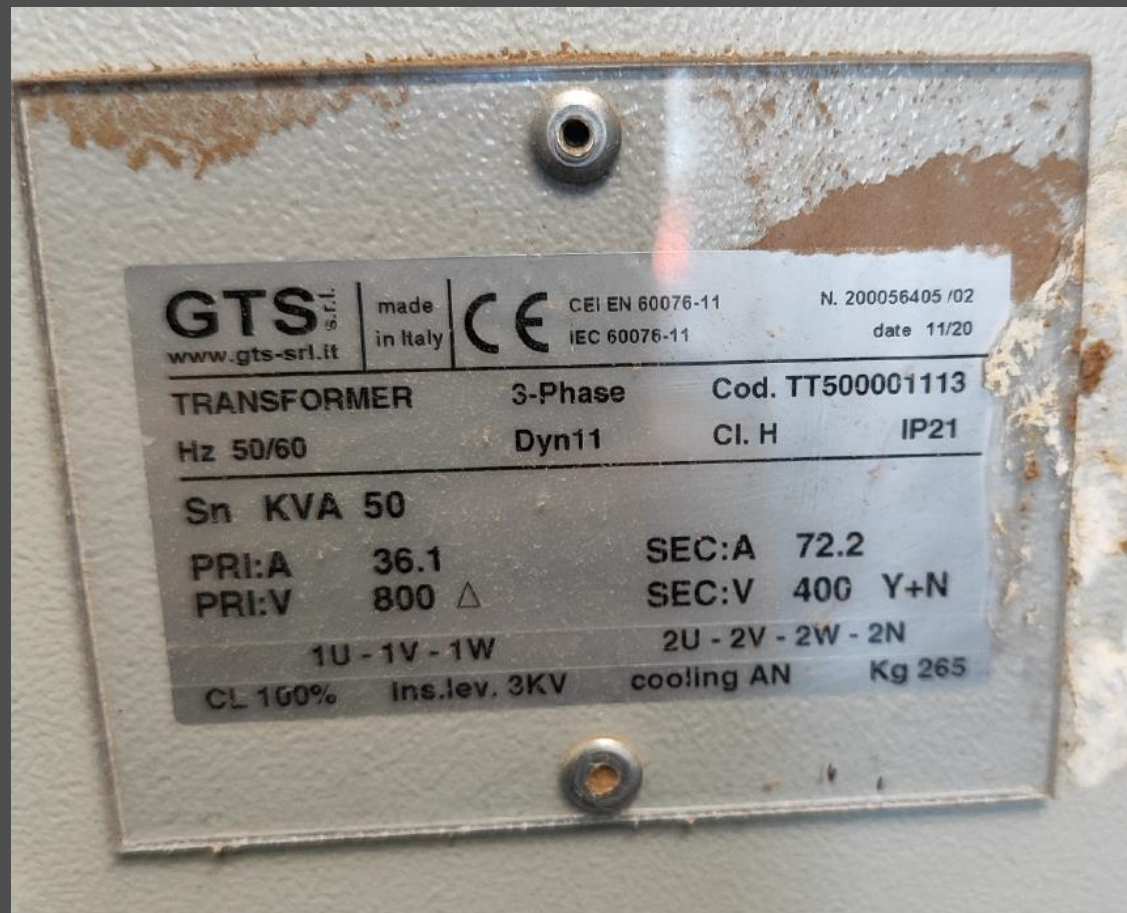

תודה על ההקשבה

- רומן מיידמן
- חשמלאי מהנדס
- בודק סוג 3
- 050-9754620